



*P. M. B. 09.01.2018 r.*

Dane teleadresowe:

tel.: 24 367 26 01


fax: 24 264 75 09

email: [plock@psse.waw.pl](mailto:plock@psse.waw.pl)

[psse.plock@pis.gov.pl](mailto:psse.plock@pis.gov.pl)

Nasz znak: PPIS/HKN/4110/43 JK/65 / 2018

Płock, dnia 03.01.2018 r.

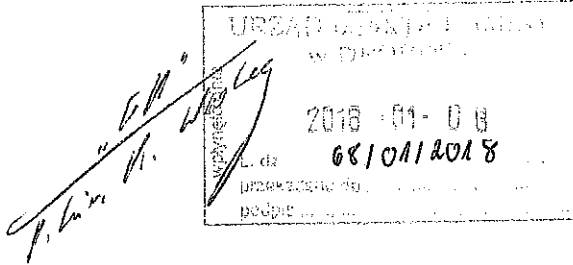

**REMONDIS DROBIN**

**Komunalna Sp.zo.o.**

ul. Tupadzka 7

09-210 Drobin

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 43 /2018  
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody  
w Łęg Probostwo w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 5 prób


stwierdza:

**przydatność wody z wodociągu publicznego  
w Łęg Probostwo do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 7 próbek wody.

Pobieranie próbek wody do badań prowadzone było zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Płocku, Miejski Inspektor Sanitarny  
oraz powiatowy Inspektor Sanitarny  
lek. med. Remondis Drobinowski  
spec. epidemiolog

Otrzymują:

1. adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
3. a.a




Dane teleadresowe:  
tel.: 24 367 26 01  
fax. 24 264 75 09  
email: [plock@psse.waw.pl](mailto:plock@psse.waw.pl)  
[psse.plock@pis.gov.pl](mailto:psse.plock@pis.gov.pl)

*P. N. Białopięta*  
*09.01.2018 r.*

Nasz znak: PPIS/HKN/4110/44 JK/ 64 / 2018

Płock, dnia 03.01.2018 r.

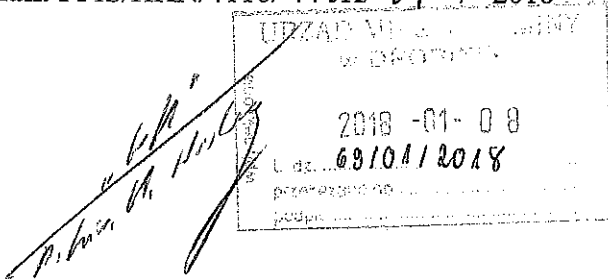

**REMONDIS DROBIN**  
Komunalna Sp.zo.o.  
ul. Tupadzka 7  
09-210 Drobin

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 44 /2018  
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody  
Wrogocin w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 5 prób

stwierdza:  
**przydatność wody z wodociągu publicznego  
Wrogocin do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 7 próbek wody.

Pobieranie próbek wody do badań prowadzone było zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Płocku  
lek. med. *[Signature]*  
Bogusław Ostrowski  
szef laboratorium

**Otrzymują:**

1. adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
3. a.a




*P. M. Specjaliszka*  
*09.01.2018r.*

Dane teleadresowe:  
tel.: 24 367 26 01  
fax. 24 264 75 09  
email: [plock@psse.waw.pl](mailto:plock@psse.waw.pl)  
[psse.plock@pis.gov.pl](mailto:psse.plock@pis.gov.pl)

Nasz znak: PPIS/HKN/4110/45 JK/ 67 / 2018

Płock, dnia 03.01.2018 r.

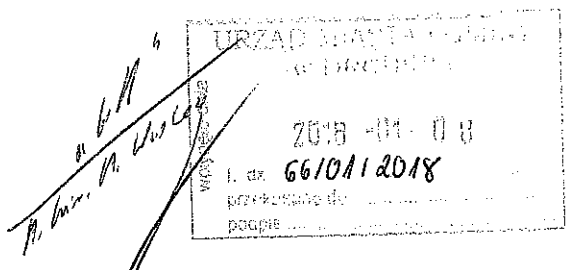

**REMONDIS DROBIN**  
**Komunalna Sp.zo.o.**  
ul. Tupadzka 7  
09-210 Drobin

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 45/2018**  
**dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody**  
**Maliszewko w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 5 prób

stwierdza:  
**przydatność wody z wodociągu publicznego**  
**Maliszewko do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 7 próbek wody.

Pobieranie próbek wody do badań prowadzone było zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Płocku niel. i. p. w. powiat  
oraz w. z. p. płockim  
*lek. med. Tomasz Ostrowski*  
spec. epidemiol. i. g.

**Otrzymują:**

1. adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
3. a.a




*P. N. Baczynska*  
*09.01.2018r.*

Dane teleadresowe:  
tel.: 24 367 26 01  
fax. 24 264 75 09  
email: [plock@psse.waw.pl](mailto:plock@psse.waw.pl)  
[psse.plock@pis.gov.pl](mailto:psse.plock@pis.gov.pl)

Nasz znak: PPIS/HKN/4110/42/JK/66 / 2018

Płock, dnia 03.01.2018 r.

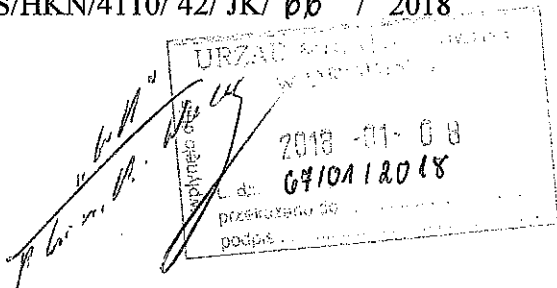

~~REMUNDIS DROBIN  
Komunalna Sp.zo.o.  
ul. Tupadzka 7  
09-210 Drobin~~

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 42 /2018  
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody  
w Karsach w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 5 prób

**stwierdza:  
przydatność wody z wodociągu publicznego  
w Karsach do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 7 próbek wody.

Pobieranie próbek wody do badań prowadzone było zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).



*[Signature]*  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Płocku (ambasada w miejscach powiatu  
09-400 Płock)  
Lek. med. Renata Ostrowski  
spec. epidemiolog

**Otrzymują:**

1. adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
3. a.a