

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU

ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock, NIP: 774-234-56-66, REGON 611319728

Telefon: (24) 367-26-51; Sekretariat: (24) 367-26-01;


www.plock.psse.waw.pl; e-mail: plock@psse.waw.pl; psse.plock@pis.gov.pl



PPIS/HKN- 832/411022 /JK/ 87 /2019

*p. 18. Opowiadacz
09.01.2019r.*

Płock, dnia 03.01.2019r.

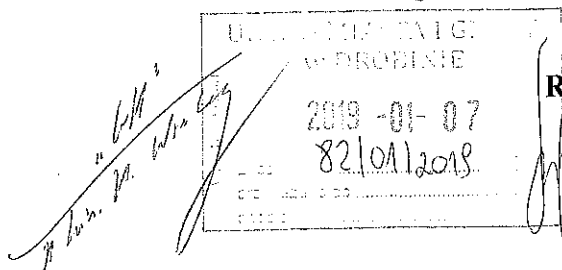

Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o
ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 22 /2019
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdadniania Wody Maliszewko w
okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 7 próbek

stwierdza:

przydatność wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi
Maliszewko

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 9 próbek wody w tym 1 próbkę monitoringu wstępnego z zakresu promieniotwórczości.

Pobieranie próbek wody do badań prowadzone było zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Płocku-mieście i powiatu
oraz powiatu płockim
lek. med. Remigiusz Ostrowski
specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin.
3. a.a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU

ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock, NIP: 774-234-56-66, REGON 611319728


Telefon: (24) 367-26-51; Sekretariat: (24) 367-26-01;

www.plock.psse.waw.pl; e-mail: plock@psse.waw.pl; psse.plock@pis.gov.pl



PPIS/HKN- 833/4110/23 /JK/ 90 /2019

Płock, dnia 03.01.2019r.

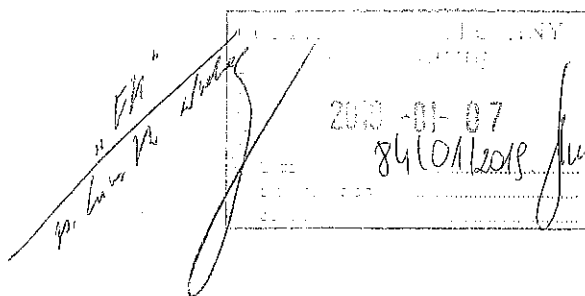

P. H. B...
09.01.2019

Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o
ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 3 /2019
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody Wrogocin w
okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 7 próbek

stwierdza:

przydatność wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi
Wrogocin

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 9 próbek wody w tym 1 próbkę monitoringu wstępnego z zakresu promieniotwórczości.

Pobieranie próbek wody do badań prowadzone było zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętych badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Płocku-mieście/urządzie powiatu
ul. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin
lek. med. Paweł Ostrowski
spec. epidemiolog

Otrzymują:

1. adresat

② Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin.

3. a.a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

KOŁARSTWA SANITARNO-HIGIENICZNO-ECOLOGICZNA W PŁOCKU

ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock, NIP: 774-234-56-66, REGON 611319728

Telefon: (24) 367-26-51; Sekretariat: (24) 367-26-01;

www.plock.psse.waw.pl; e.mail: plock@psse.waw.pl; psse.plock@pis.gov.pl



PPIS/HKN- 830/41102/1JK/ 89 /2019

Płock, dnia 03.01.2019r.

*P. M. Buczajski
24.01.2019r.*



Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.
ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr. 1 /2019
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody Leg -
Probostwo w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne - 7 próbek

stwierdza:

przydatność wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi
Leg Probostwo

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 9 próbek wody w tym 1 próbkę monitoringu wstępnego z zakresu promieniotwórczości.

Pobieranie próbek wody do badań prowadzone było zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Płocku mieszczący się w granicach powiatu
oraz powiatu płockiego
[Signature]
lek. med. Robert Osowski
spec. epidemiolog

Otrzymują:

1. adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin.
3. a.a

WYŚLANO

03.01.2019r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU


ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock, NIP: 774-234-56-66, REGON 611319728

Telefon: (24) 367-26-51; Sekretariat: (24) 367-26-01;

www.plock.psse.waw.pl; e-mail: plock@psse.waw.pl; psse.plock@pis.gov.pl



PPIS/HKN- 831/411020 /JK/ 88 /2019

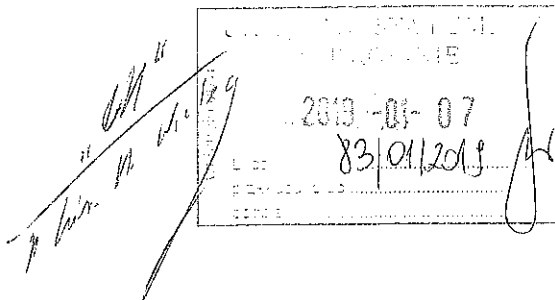

P. K. Osirowski
09.01.2019r.

Płock, dnia 03.01.2019r.

Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o
ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 20 /2019
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody Karsy w
okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 7 próbek

stwierdza:

przydatność wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi Karsy

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 9 próbek wody w tym 1 próbkę monitoringu wstępnego z zakresu promieniotwórczości.

Pobieranie próbek wody do badań prowadzone było zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Płocku - miejscach powiatu
oraz powiatu płockiego
lek. med. Roman Osirowski
spec. epidemiolog

Otrzymują:

1. adresat

2. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin.

3. a.a